
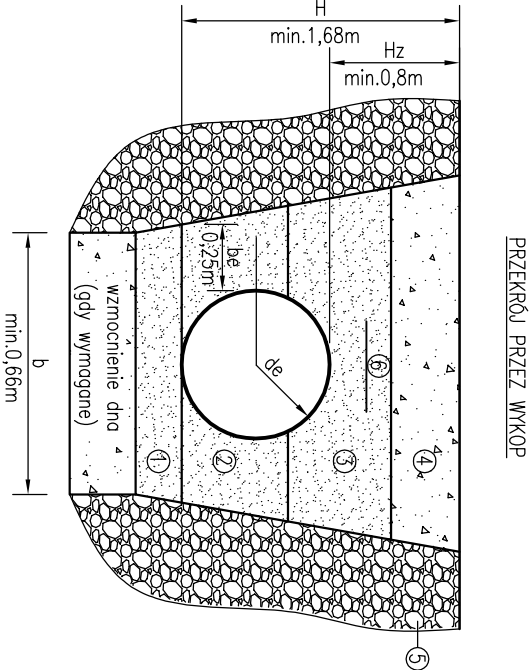


PROFIL PODŁUŻNY
SIECI WODOCIĄGOWEJ
SKALA 1:100/500

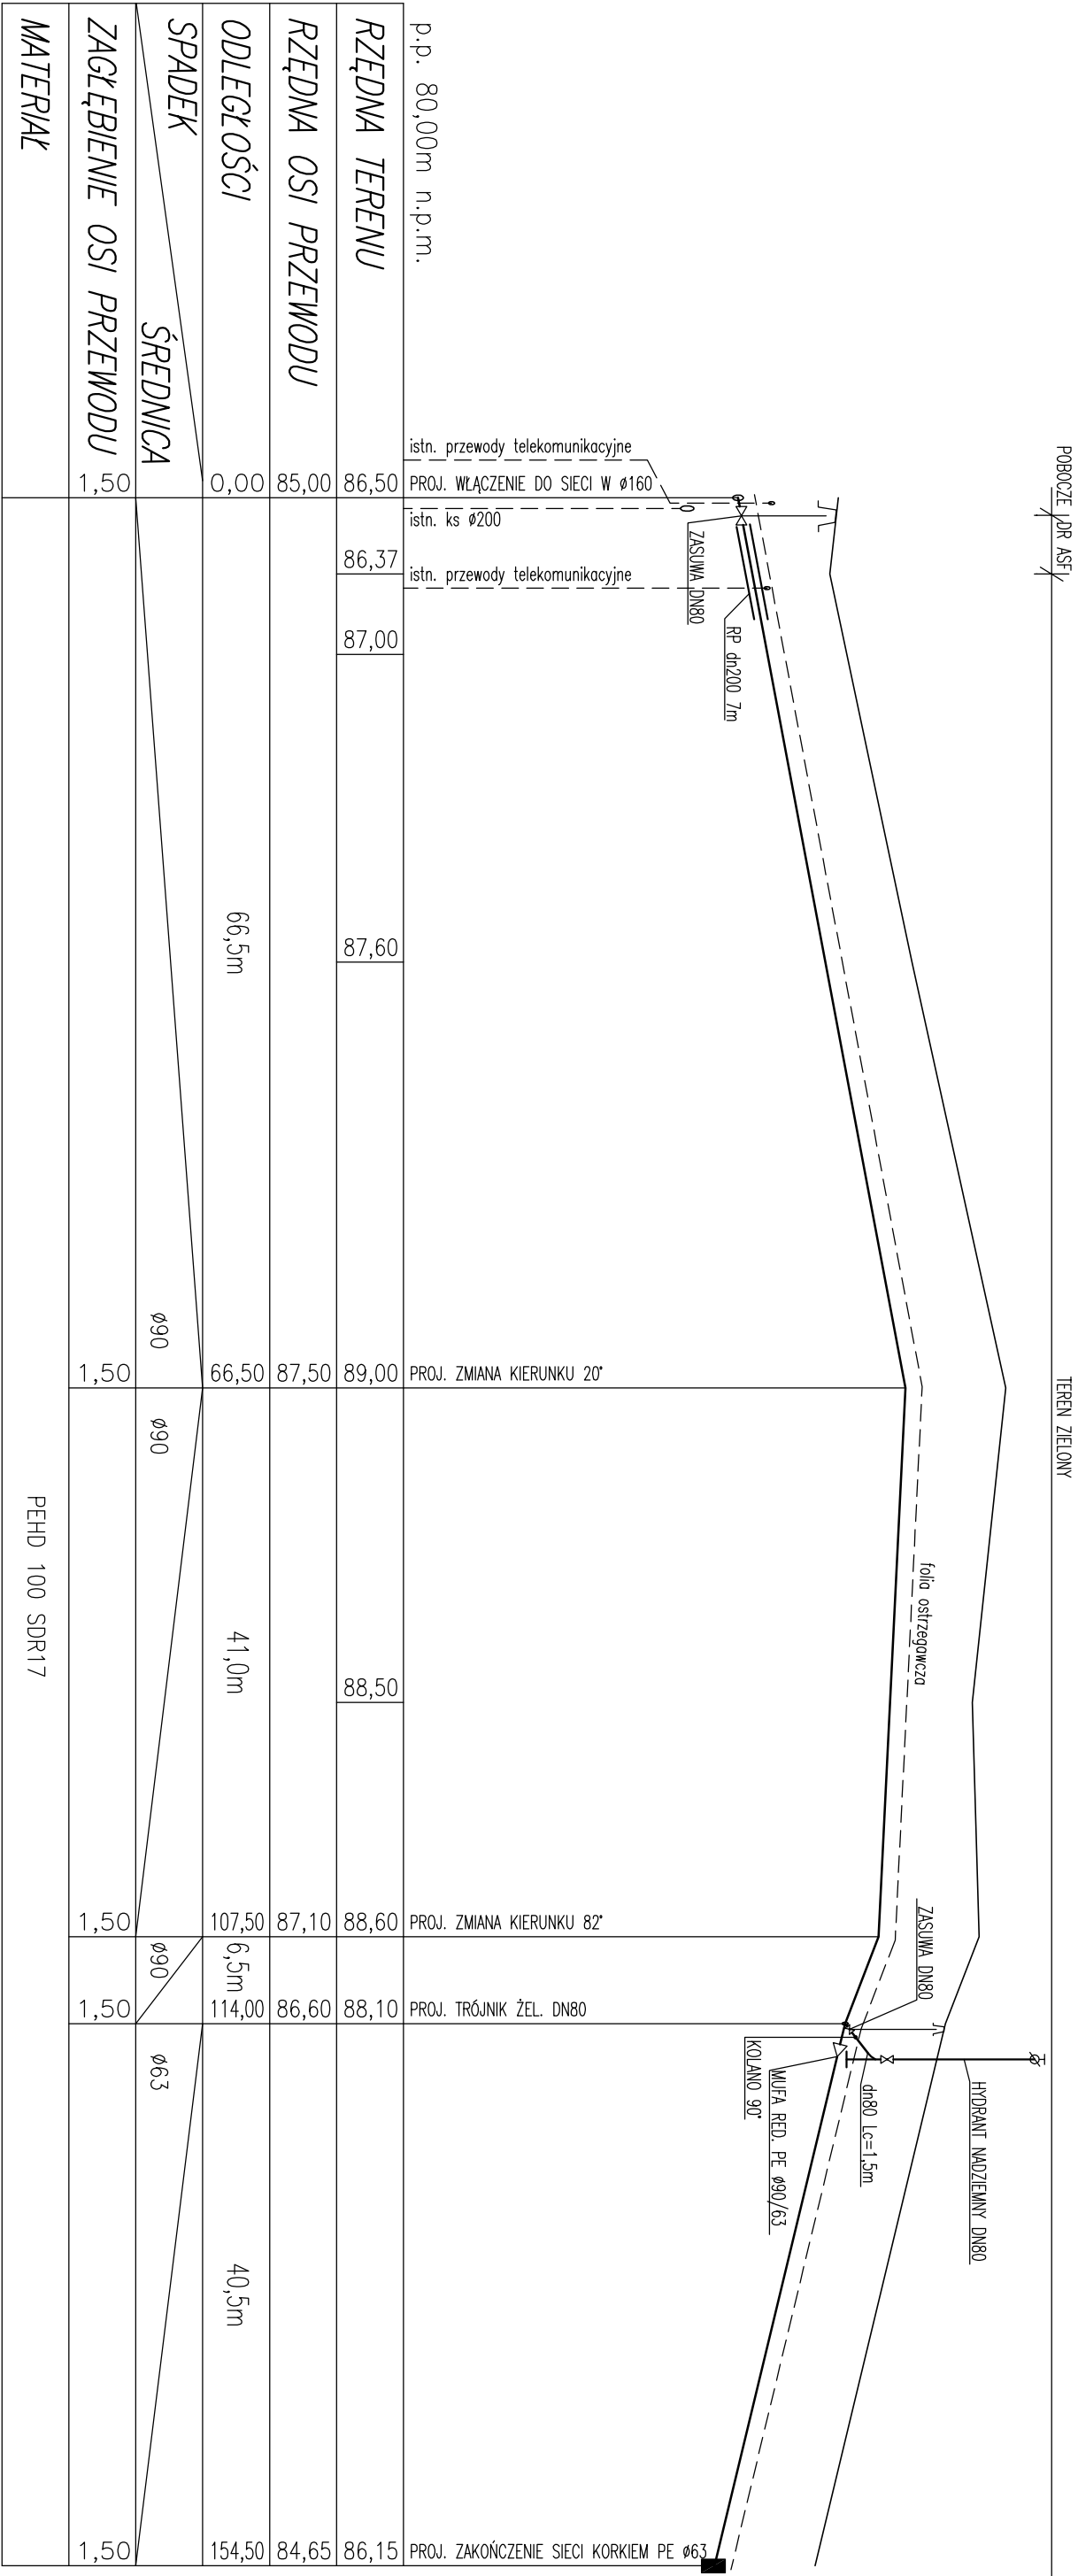

- UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem sprawdzenia rzeczywistego zagłębienia istniejącej infrastruktury podziemnej.
 2. Połączenia rur PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego, kształtkami wtryskowymi (nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych).

Biuro Projektów 5m-T Technika				Nr rysunku	
mgr inż. Jolanta Skowron				02	
Siedziba: ul. Kręta 11a, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 10 24					
Obiekt: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej		Stadium:			
Adres: PŁONNO gm. Barlinek dz. nr 112/4, 115/11, 100/8 obr. Pionno		PB		Skala: 1:100/500	
Treść: PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ		Data		Str. nr: 17	
				Podpis	
Projektant:	mgr inż. Jolanta Skowron	LBS/0077/POOS/10 w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym (LBS/IS0016/11)	06.2019		
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Skowron	LBS/0010/POOS/11 w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym (LBS/IS0128/09)	06.2019		