

Barlinek 15.07.2019 r.

RGPI.II.7230.74.19 r.

Biuro Projektowe San-Technika
Jolanta Skowron
ul. Kręta 11a
74-320 Barlinek

W odpowiedzi na Pani wniosek w sprawie uzgodnienia projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wewnętrznej nr dz. 100/8 i 115/11 obr. Płonno na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek informuję, że wyrażam zgodę na projektowane sieci zgodnie z załącznikiem mapowym. Powyższa zgoda daje prawo do dysponowania działką nr 100/8 i 115/11 na cele budowlane.

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Urząd Miejski celem protokolarnego przekazania terenu.

Z up. BURMISTRZA


Krzysztof Paszek
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

W1	proj. sieć wodociągowa
Hp-80	proj. miejsce włączenia do sieci wodociągowej
Wk	proj. hydrant nadziemny dn80
	proj. zakończenie sieci wodociągowej korkiem
	proj. sieć kanalizacji sanitarnej
S...	proj. studnia kanalizacyjna

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
74-320 BARLINEK
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

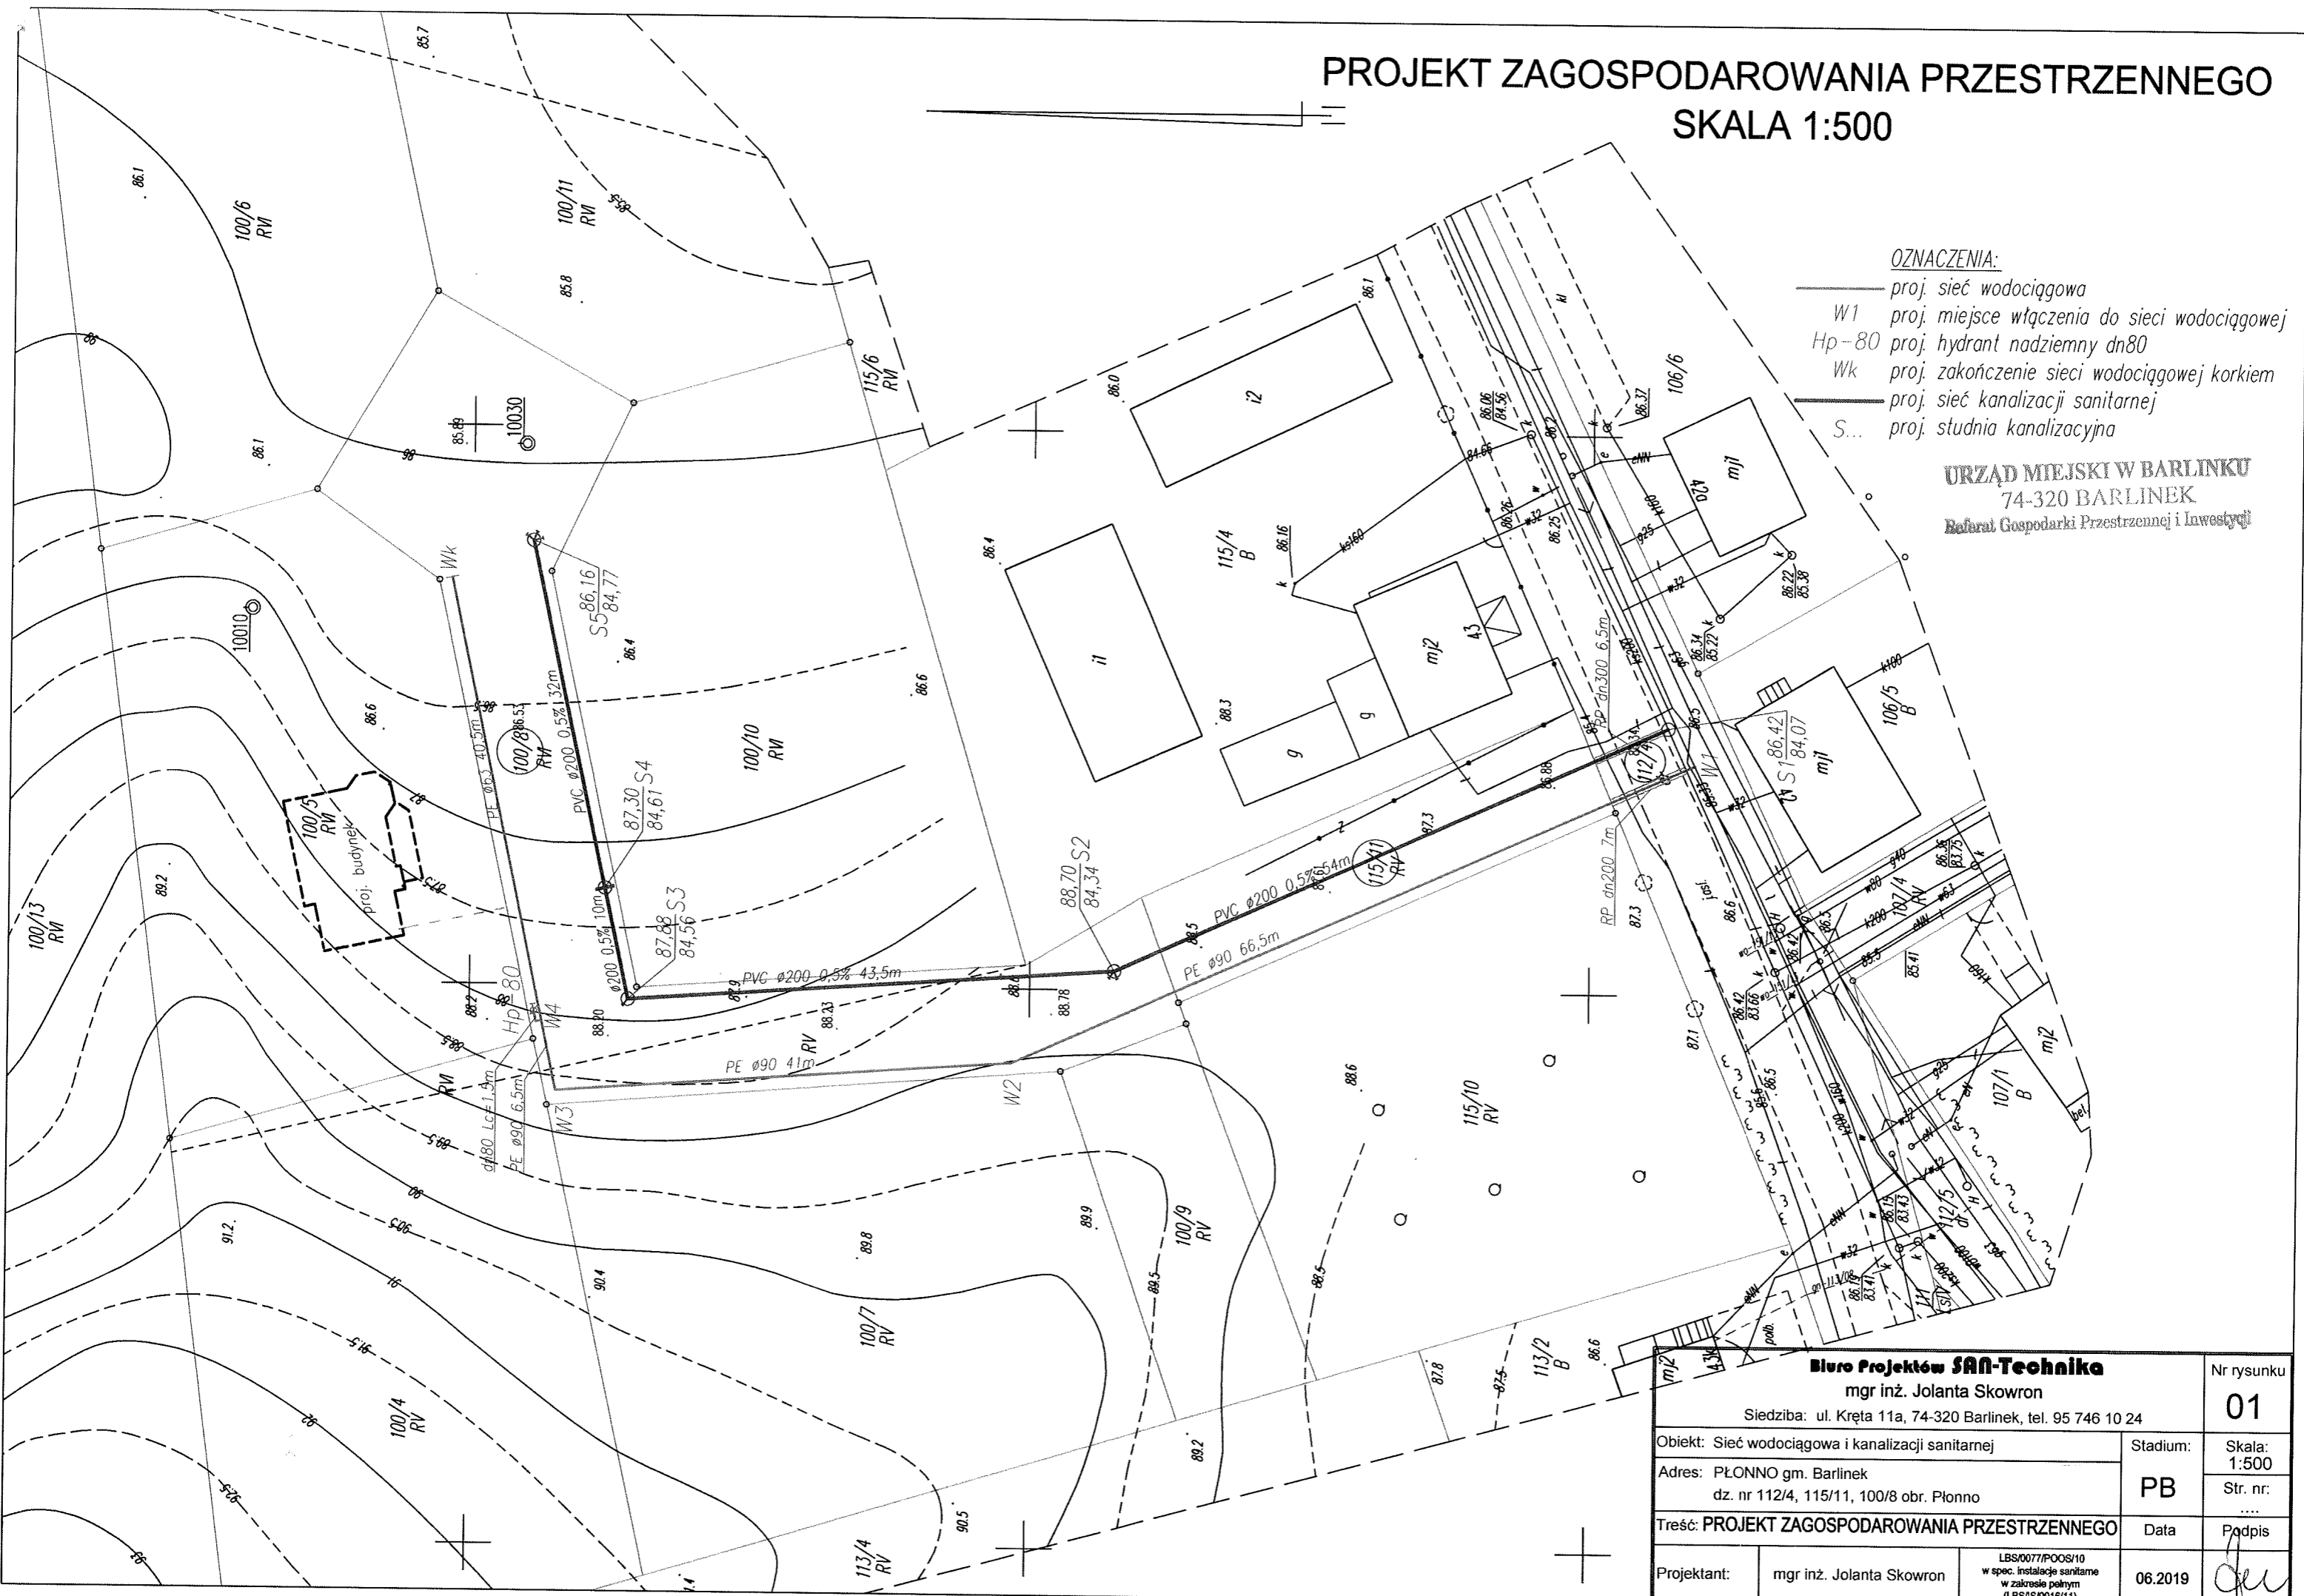

On

LBS/0077/POOS/10
w spec. instalacje sanitarne
w zakresie pełnym
(LBS/IS/0016/11)