

Załącznik nr 1B do SIWZ z
dnia 20.03.2019 r.

Barlinek dn., 20.03.2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płonno dz. nr 112/4, 115/11,
100/8 obręb Płonno, gmina Barlinek

A. SIEĆ WODOCIĄGOWA

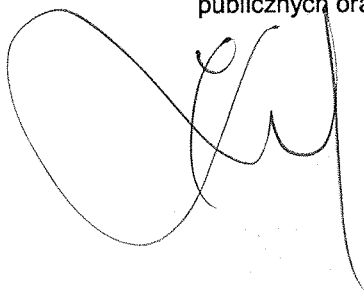

- I. **Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej:** istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana na dz. nr 112/4 obręb Płonno w punkcie W1 oznaczonym kolorem niebieskim w załączniku nr 1A do SIWZ z dnia 20.03.2019 r.
- II. **Trasa sieci:** od miejsca włączenia w punkcie W1 do wysokości punktu W2 dz. nr 100/8. Sieć zakończyć korkiem.
- III. **Wytyczne do budowy sieci wodociągowej:**
 1. Włączenie do istniejącej sieci poprzez zabudowę trójnika z zasuwą odcinającą.
 2. Rurociągi zaprojektować z rur PEHD o średnicy dobranej przez projektanta wynikającej z obliczeń zapotrzebowania na wodę dla uzbrajanego terenu o połączeniach zgrzewanych doczołowo.
 3. **Kształtki kierunkowe:** z rur PE łączone przez zgrzewanie
 4. **Kształtki rozgałęźne:** żeliwne
 5. **Armatura odcinająca:** z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miękkim klasy „HAWLE” z obudowami i skrzynkami bądź równoważne, zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi o gr. min. 250 µm nanoszonymi metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną posiadającą certyfikat GSK. Dokonać szczegółowego opisu armatury w dokumentacji projektowej opisując parametry techniczne.
 6. **Hydranty nadziemne:** Ø 80 mm klasy „HAWLE” lub równoważne, zabezpieczone j.w.
 7. **Średnice, spadki i zagłębienia:** zgodnie z WTWiOR oraz obowiązującymi normami
 8. **Głębokość ułożenia rurociągu:** 1,5 m od rzędnej istniejącego terenu.

B. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

- I. **Miejsce włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:** Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Sosnowej w punkcie oznaczonym jako S1 oznaczoną na rys. nr 1 kolorem brązowym w załączniku nr 1A do SIWZ z dnia 20.03.2019 r.
- II. **Wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej:**
 1. **Materiały rurociągu:** rurociągi z rur PVC o średnicy Ø200 mm.
 2. **Studnie z kręgów betowych Ø 1000 mm**
 3. **Średnice, spadki i zagłębienia:** zgodnie z WTWiOR oraz obowiązującymi normami

C. Uwagi ogólne:

1. Przed opracowaniem projektu przedłożyć Zamawiającemu koncepcję sieci dla uzbrajanego terenu.
2. Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej opracować projekt budowlany i przekazać do uzgodnienia Zamawiającemu.
3. Niniejsze warunki nie zwalniają projektanta z obowiązku przestrzegania przepisów o drogach publicznych oraz ustawy prawo budowlane.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the left side of the page, overlapping the third list item.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.